1. PRZEGRODY PIONOWE :

SZ1- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA - GARAŻ PODZIEMNY:
1. Nad gruntem tynk silikonowy malowany farbą silikonową
2. Izolacja termiczna- polistyren ekstrudowany na głębokość posadzki garażu, gr. 10,0cm;
3. Ściana żelbetowa wylewana na mokro z betonu W6, gr. 20,0cm;

SZ2- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA- ZJAZD:
1. Ściana żelbetowa wylewana na mokro z betonu W6, gr. 20,0cm;

SZ3- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA, NADZIEMNA:
1. Tynk mineralny malowany farbą silikonową, gr. 0,5cm;
2. Izolacja termiczna- styropian elewacyjny, gr.15,0cm;
3. Ściana z bloczków silikatowych, np. "SILKA E", gr. 24,0cm;
4. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm;

SZ4- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA, NADZIEMNA:
1. Tynk mineralny malowany farbą silikonową, gr. 0,5cm;
2. Izolacja termiczna- styropian elewacyjny, gr.15,0cm;
3. Ściana z bloczków silikatowych, np. "SILKA E", gr. 24,0cm;
4. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm;

SZ5- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA, NADZIEMNA:
1. Tynk mineralny malowany farbą silikonową, gr. 0,5cm;
2. Izolacja termiczna- styropian elewacyjny, gr.15,0cm;
3. Ściana żelbetowa wylewana na mokro, gr. 20,0cm;
4. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm;

SZ6- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA- OKŁADZINA HPL:
1. Okładzina z płyt HPL, gr. 1,0cm na podkonstrukcji aluminiowej;
2. Szczelina wentylacyjna, gr. min. 2,0cm;
3. Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 15,0cm (pomiędzy aluminiowym rusztem);
4. Ściana z bloczków silikatowych, np. "SILKA E", gr. 24,0cm;
5. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm;

SZ7- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA- OKŁADZINA HPL:
1. Okładzina z płyt HPL, gr. 1,0cm na podkonstrukcji aluminiowej;
2. Szczelina wentylacyjna, gr. min. 2,0cm;
3. Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 15,0cm (pomiędzy aluminiowym rusztem;
4. Ściana żelbetowa wylewana na mokro, gr. 24,0cm;
5. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm;

SZ8- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA- OKŁADZINA HPL:
1. Okładzina z płyt HPL, gr. 1,0cm na podkonstrukcji aluminiowej;
2. Szczelina wentylacyjna, gr. min. 2,0cm;
3. Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 15,0cm (pomiędzy aluminiowym rusztem);
4. Gazobeton, gr. 24,0cm;
5. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm;

SZ9- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA- OKŁADZINA HPL:
1. Tynk mineralny malowany farbą silikonową, gr. 0,5cm;
2. Izolacja termiczna- styropian elewacyjny, gr.15,0cm;
3. Gazobeton, gr. 24,0cm;
4. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm;

SW1- ŚCIANA WEWN. ŻELBETOWA:
1. Ściana żelbetowa wylewana na mokro, gr. 20,0cm;

SW1'- ŚCIANA WEWN. ŻELBETOWA- GARAŻ PODZIEMNY (KLATKA SCHODOWA):
1. Tynk silikonowy malowany farbą silikonową, gr. 0,5cm;
2. Izolacja termiczna- płyty z twardej wełny mineralnej, gr. 5,0cm;
3. Ściana żelbetowa wylewana na mokro, gr. 20,0cm;
4. Tynk cem.-wap., gr. 1,5cm;

SW2- ŚCIANA ŹELBETOWA- SZYB WINDOWY
1. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm;
2. Ściana żelbetowa wylewana na mokro, gr. 18,0cm;

SW3- ŚCIANA WEWN. MUROWANA, DZIAŁOWA:
1. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm w garażu i w pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm;
2. Ściana z bloczków silikatowych, np. "SILKA E", gr.12,0cm;
3. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm w garażu i w pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm;

SW3'- ŚCIANA WEWN. MUROWANA, DZIAŁOWA:
1. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany, gr. 1,5cm w garażu i w pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm;
2. Izolacja termiczna- styropian, gr. 12,0cm;
3. Ściana z bloczków silikatowych, np. "SILKA E", gr.12,0cm;
4. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm w garażu i w pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm;

SW4- ŚCIANA WEWN. MUROWANA, DZIAŁOWA:
1. Tynk gipsowy - gr.1,5 cm;
2. Ściana z bloczków silikatowych, np. "SILKA E", gr. 8,0 cm;
3. Tynk gipsowy - gr.1,5 cm;

SW5- ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA:
1. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm w pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm;
2. Ściana z bloczków silikatowych, np. "SILKA E", gr. 24,0 cm;
3. Tynk gipsowym, gr. 1,5cm w pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm;

SW6- ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA:
1. Tynk gipsowy- gr.1,5 cm;
2. Izolacja termiczna- mineralne płyty izolacyjne MULTIPOR, gr. 5,0cm;
3. Ściana z bloczków silikatowych, np. "SILKA E", gr. 24,0 cm;
4. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm w pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm;

SW7- ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA:
1. Tynk gipsowy- gr.1,5 cm;
2. Izolacja termiczna- styropian samogasnący, gr. 12,0cm;
3. Ściana z bloczków silikatowych, np. "SILKA E", gr. 24,0 cm;
4. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm w pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm;

SW8- ŚCIANA WEWN. ŻELBETOWA, POMIESZCZENIA MIESZKALNE:
1. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm w pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm;
2. Ściana żelbetowa wylewana na mokro, gr. 24,0cm;
3. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm w pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm;

SW9- ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA:
1. Tynk gipsowy- gr.1,5 cm;
2. Izolacja termiczna- styropian, gr. 12,0cm;
3. Ściana żelbetowa wylewana na mokro, gr. 24,0 cm;
4. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm w pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm;

SW10- ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA:
1. Tynk gipsowy- gr.1,5 cm;
2. Izolacja termiczna- mineralne płyty izolacyjne MULTIPOR, gr. 5,0cm;
3. Ściana żelbetowa wylewana na mokro, gr. 24,0 cm;
4. Tynk gipsowy, gr. 1,5cm w pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm;

AT1- ATTYKA TYNK:
1. Tynk mineralny malowany farbą silikonową, gr. 0,5cm;
2. Izolacja termiczna- styropian (w pasie oddzielenia ppoż. wełna mineralna), gr. 15,0cm;
3. Ściana żelbetowa wylewana na mokro, gr. 24,0cm;
4. Izolacja przeciwwodna odporna na korzenie roślin;
5. Izolacja termiczna- polistyren ekstrudowany, gr. 5,0cm;
6. 1x papa podkładowa samoprzylepna;
7. 1x papa wierzchniego krycia termozgrzewalna;

AT2- ATTYKA HPL:
1. Okładzina z płyt HPL, gr. 1,0cm na podkonstrukcji aluminiowej;
2. Szczelina wentylacyjna, gr. min. 2,0cm;
3. Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 15,0cm (pomiędzy aluminiowym rusztem);
4. Ściana żelbetowa wylewana na mokro, gr. 24,0cm;
5. Izolacja przeciwwodna odporna na korzenie roślin;
6. Izolacja termiczna- polistyren ekstrudowany, gr. 5,0cm;
7. 1x papa podkładowa samoprzylepna;
8. 1x papa wierzchniego krycia termozgrzewalna;

2. LEGENDA :

SW1 — OZNACZENIE ŚCIANY

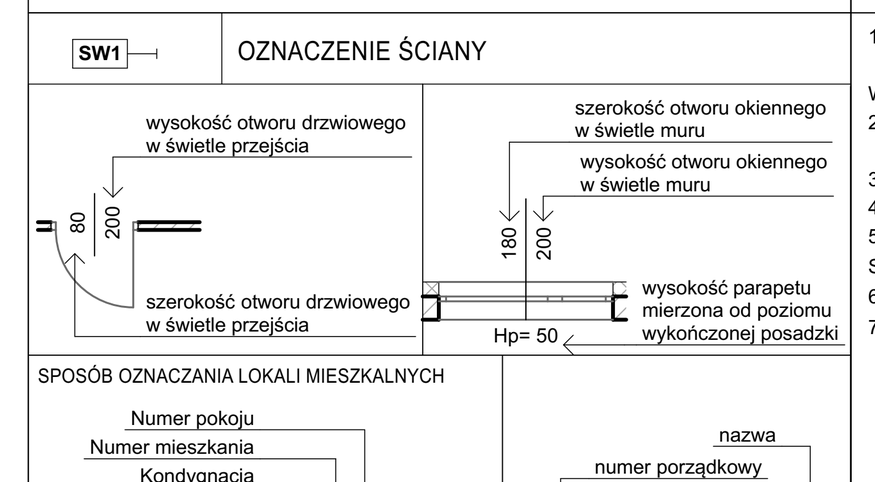

SPOSÓB OZNACZANIA LOKALI MIESZKALNYCH

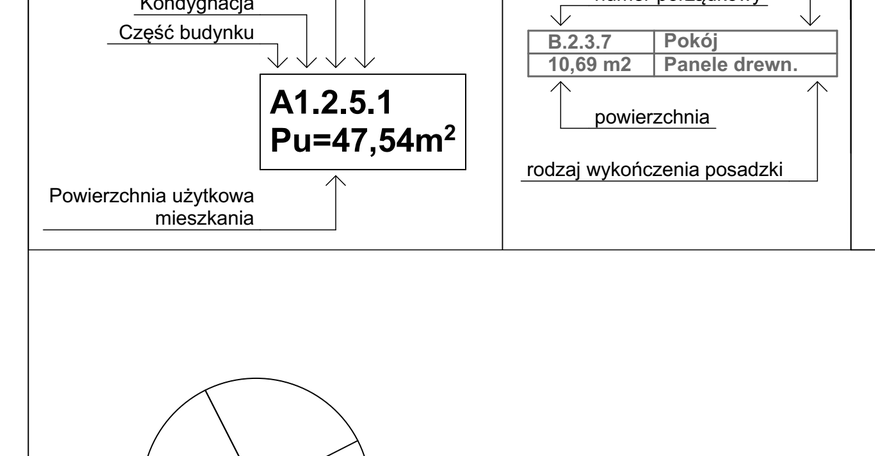

3. UWAGI :

1. PROJEKT BUDOWLANY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM FORMALNO-PRAWNYM. ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ NALEŻY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.
2. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI WSZYSTKICH BRANŻ.
3. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ WG RYS. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
4. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ LICZONA WG NORMY **PN-ISO 9836:1997**
5. WYSOKOŚCI PARAPETÓW LICZONE SĄ OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI DO SPODU OTWORU OKIENNEGO.
6. BALUSTRADA WYSOKOŚĆ H= 110cm, LICZONA OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI.
7. RZĘDNA POSADOWIENIA BUDYNKU ±0,00 m = +3,20 m n.p.m.



4. ZMIANY :

DATA:	RODZAJ ZMIANY:	WPROWADZAJĄCY:

FBA
Federacyjne Biuro Architektoniczne
adres: al. Piastów 1/3 70-325 Szczecin
NIP: 852-060-61-67 Regon: 810530403
tel.: +48 91 4319044 fax: +48 91 4319043
e-mail: biuro@fba.pl internet: www.fba.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04 lutego 1994r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)

TEMAT: ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA Z USŁUGAMI W PARTERACH PRZY UL. BAŁTYCKIEJ W KOŁOBRZEGU

PROJEKTANCI:	PODPIS:
mgr inż. arch. RYSZARD BURBICKI upr. proj. nr 316/Sz/88 spec. architektoniczna	
mgr inż. arch. EWA SADOWSKA upr. proj. nr 18/Sz/2002 spec. architektoniczna	
mgr. inż. arch. PAULINA WITCZAK spec. architektoniczna	
inż. arch. KATARZYNA GRALAK spec. architektoniczna	

INWESTOR: BURSZTYNOWE Sp. z o.o. UL. RYBACKA 16A/53 78-100 KOŁOBRZEG

ADRES INWESTYCJI: UL. BAŁTYCKA 11, DZ. NR 8, o:0010 m. KOŁOBRZEG

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT KONDYGNACJI K6 PIĘTRO 4

NR PROJ.:	BRANŻA:	FAZA:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
31	ARCHITEKTURA	PB	11.2016	1:100	6.